

БА3259-00.001-М27х2

 $\sqrt{Ra\ 6,3(\sqrt{)}$

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дцл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

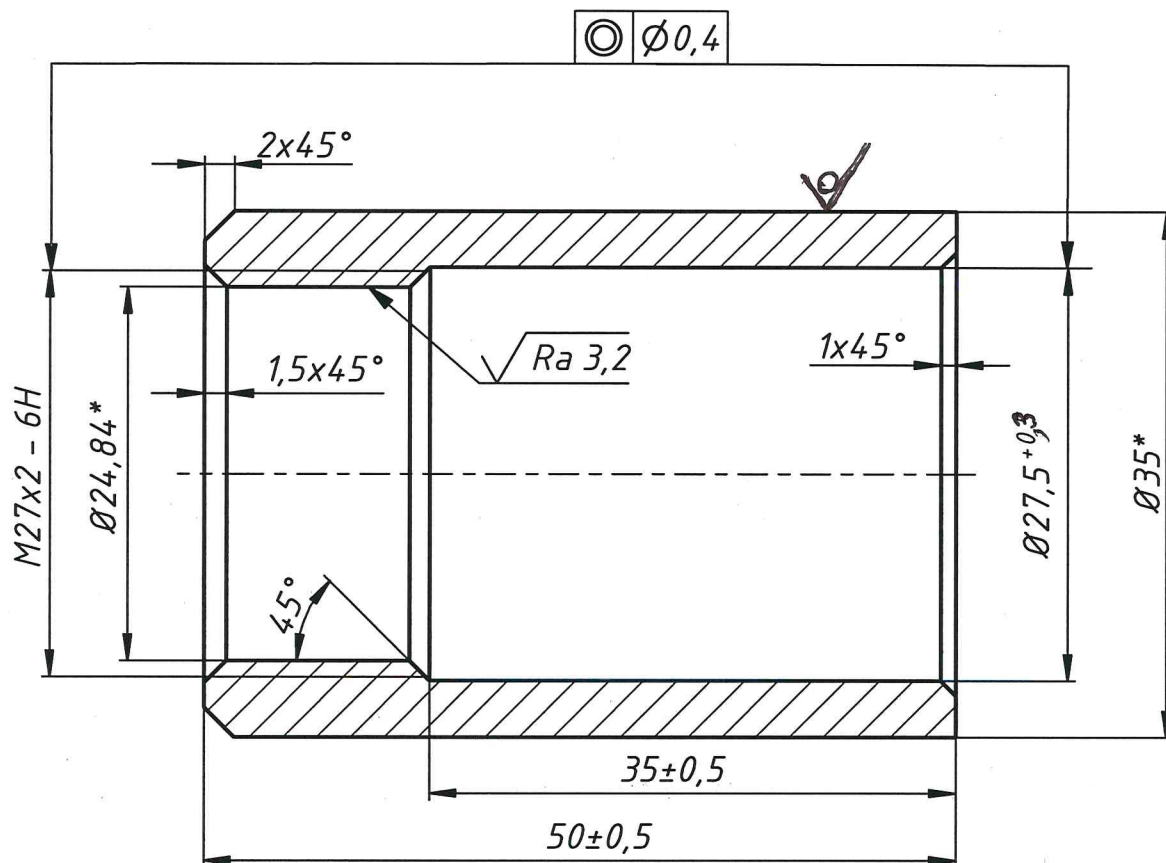

200 шт к 07.08

- * Размеры для справок.
- Острые кромки притупить.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.
- Неуказанные предельные отклонения размеров по $h14$, $H14$, $\pm IT14/2$.

КОНТРОЛЬНЫЙ

БА3 259-00.001-М27х2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Втулка резьбовая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Кульша		18.02.2026			0,2	2:1
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Нач. отд.					Труба $\frac{35 \times 7,5 \text{ ГОСТ } 8732-78}{Б\ 20 \text{ ГОСТ } 8731-74}$	000 БА3ДорМаш		
Н. контр.								
Утв.		Марков		19.02.26				